

**Фотореле ФР-М01-1-15**

ТУ 3425-003-31928807-2014

Руководство по эксплуатации

ЕАС

- ♦ Автоматическое включение и отключение освещения
- ♦ Два диапазона уровня освещённости 0.5-30лк и 3-300лк
- ♦ Выносной фотодатчик с защитным корпусом для монтажа на стену
- ♦ Настраиваемая задержка срабатывания выходного реле
- ♦ Индикация работы реле
- ♦ Корпус шириной 1 модуль (18 мм)

Назначение

Фотореле ФР-М01-1-15 (далее - реле) предназначено для автоматического включения и отключения освещения улиц, витрин магазинов, торговых залов, реклам, автостоянок и т.п. в зависимости от установленного порога уровня освещённости. Контроль уровня освещённости осуществляется выносным фотодатчиком ФД-3-1, поставляемым в зависимости от комплектации (см. код для заказа).

Конструкция

Реле выпускаются в унифицированном пластмассовом корпусе с передним присоединением проводов питания и коммутируемых электрических цепей. Крепление осуществляется на монтажную рейку-DIN шириной 35мм (ГОСТ Р МЭК 60715-2003) или на ровную поверхность. Для установки реле на ровную поверхность, фиксаторы замков необходимо переставить в крайние отверстия. Конструкция клемм обеспечивает надёжный зажим проводов сечением до 2.5мм². На лицевой панели прибора расположены: поворотный переключатель времени срабатывания реле «t», поворотный переключатель уровня освещённости, зелёный индикатор включения напряжения питания «U», жёлтый индикатор срабатывания встроенного реле «R». Габаритные размеры фотореле приведены на рис. 3.

Внимание! Запрещается производить какие-либо работы с фотореле, находящимся под напряжением.

Работа фотореле

С помощью поворотного переключателя уровня освещённости устанавливается требуемый порог срабатывания. При снижении освещённости (ниже порогового значения), реле включает осветительные приборы, при повышении освещённости (выше порогового значения) - выключает. Реле имеет два регулируемых диапазона освещённости 0.5-30лк и 3-300лк. Для выбора диапазона освещённости 3-300лк необходимо установить перемычку между клеммами «Y1» и «T2». При выборе диапазона уровня освещённости 0.5-30лк клемма «Y1» не задействуется. Порог срабатывания 15 или 150лк располагается в средней части диапазона регулировки освещённости. Поворачивая регулятор порога уровня освещённости по часовой стрелке в сторону увеличения «☀», включение освещения будет происходить в более светлое время суток. Поворачивая регулятор порога уровня освещённости против часовой стрелки в сторону уменьшения освещённости «☾», включение освещения будет происходить в более тёмное время суток. Срабатывание исполнительного реле при установленной освещённости контролируется по включению индикатора «R». Диаграмма работы представлена на рис. 1. Схема подключения представлена на рис. 2.

Задержка времени включения реле устраняет влияние кратковременных колебаний освещённости. Для установки задержки 0, 30с, 1мин, 3мин, 10мин указатель регулятора времени срабатывания «t», должен быть установлен на середину соответствующего сектора. При нулевой задержке указатель устанавливается в положение «0» (крайнее левое положение), а при задержке 10 мин - в положение 10мин (крайнее правое положение).

Подготовка к эксплуатации**Задержка времени**

- Подключить фотодатчик и реле согласно схеме подключения.

Внимание! Фазный провод должен быть подключён к клемме «A1» (L), нулевой провод - к клемме «A2» (N).

- Установить указатель регулятора освещённости в положение «☾», а указатель регулятора задержки времени срабатывания «t» в положение «0».
- Выбрать время суток, когда необходимо включить коммутируемый источник света. Подать напряжение питания на реле, при этом должен включиться зелёный индикатор «U».
- Медленно поворачивать регулятор уровня освещённости по часовой стрелке до момента включения жёлтого индикатора «R», при этом будут замкнуты контакты реле 11-14 и включены осветительные приборы.

Датчик ФД-3-1

Спектральный пик при длине волны - 590нм, сопротивление (освещённость 10лк) - 50...140кОм, темновое сопротивление - 20МОм, время отклика - 20мс, время восстановления - 30мс, диапазон рабочих температур - (-40...+60°C), степень защиты - IP65.

Внимание! Отпускаемая производителем длина кабеля датчика 1 метр, максимальная возможная длина провода (наращивается потребителем) для подключения фотодатчика 30м с применением кабеля в двойной изоляции.

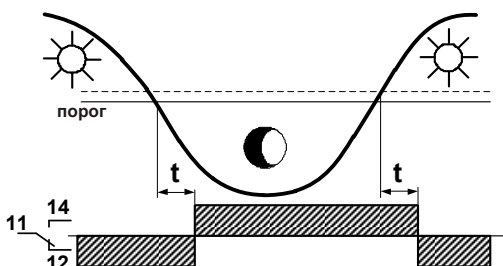
Диаграмма работы

Рис. 1


Схема подключения

Рис. 2

A1	+A3	A2
T1	T2	Y1
14	11	12

Напряжение питания ACDC24В подаётся на клеммы «+A3», «A2».

Напряжение питания AC230В подаётся на клеммы «A1», «A2».

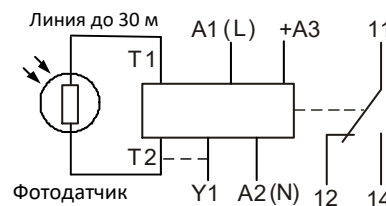

Технические характеристики

Таблица

Параметр	Ед.изм.	ФР-М01-1-15
Напряжение питания	В	ACDC24/AC230 ± 10%
Потребляемая мощность, не более	ВА	2
Уровень освещённости - регулируемый порог включения (два диапазона)	лк	0.5 ... 30, 3 ... 300
Длительность задержки на включение		0с, 30с, 1мин, 3мин, 10мин
Максимальное коммутируемое напряжение	В	250 (5A AC1)
Максимальный коммутируемый ток	А	16 ¹⁾ (250В 50Гц AC1), (30В DC1)
Максимальная коммутируемая мощность:	ВА / Вт	4000 (250В 50Гц AC1) / 480 (30В DC1)
Максимальное напряжение между цепями питания и контактами реле	В	2000 (AC 50Гц 1мин.)
Механическая износостойкость, не менее	цикл	1 x 10 ⁷
Электрическая износостойкость, не менее (цикл: вкл.1с/выкл.9с)	цикл	1 x 10 ⁵ (250В AC1 50Гц), (30В DC1)
Количество и тип контактов		1 переключающая группа
Диапазон рабочих температур (по исполнениям)	°C	-25 ... +55 УХЛ4, -40 ... +55 УХЛ2
Температура хранения	°C	-40 ... +70
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4)		уровень 3 (2кВ/5кГц)
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5)		уровень 3 (2кВ А1-А2)
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)		УХЛ4, УХЛ2
Степень защиты по корпусу / клеммам / датчику по ГОСТ 14254-96		IP40 / IP20 / IP65
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89		2
Относительная влажность воздуха, не более	%	80 (25°C)
Высота над уровнем моря, не более	м	2000
Рабочее положение в пространстве		произвольное
Режим работы		круглосуточный
Габаритные размеры	мм	18 x 93 x 62
Масса, не более	кг	0.1
Тип выносного фотодатчика (поставляется отдельно)		ФД-3-1
Рабочая температура фотодатчика	°C	-40 ... +60
Длина провода к внешнему фотодатчику, не более	м	30
Сечение подключаемого провода	мм ²	0.75
Срок службы, не менее	лет	10

1) При боковых зазорах не менее 5 мм. При установке без зазоров, указанные значения тока снижаются в 2 раза.

Код для заказа	
Наименование	Артикул (EAN-13)
ФР-М01-1-15 ACDC24В/AC230В УХЛ2 без датчика	4640016935802
ФР-М01-1-15 ACDC24В/AC230В УХЛ2 с датчиком	4680019911649
ФР-М01-1-15 ACDC24В/AC230В УХЛ4 без датчика	4640016935734
ФР-М01-1-15 ACDC24В/AC230В УХЛ4 с датчиком	4680019911656

Пример записи для заказа:

Реле ФР-М01-1-15 ACDC24В/AC230В УХЛ4 с датчиком,

Где: **ФР-М01-1-15** название изделия,
ACDC24В/AC230В напряжение питания,
УХЛ4 климатическое исполнение.



страница сайта

Комплект поставки

1. Реле 1 шт.
 2. Руководство 1 шт.
 3. Коробка 1 шт.
 4. Датчик ФД-3-1 1 шт.
- (указать при заказе)

Важно!
Момент затяжки винтового соединения
должен составлять 0.4 Нм.
Следует использовать шлицевую отвертку 0.6*3.5мм
Повреждение кромок отверстий под винты приведёт к отказу в гарантийном ремонте.


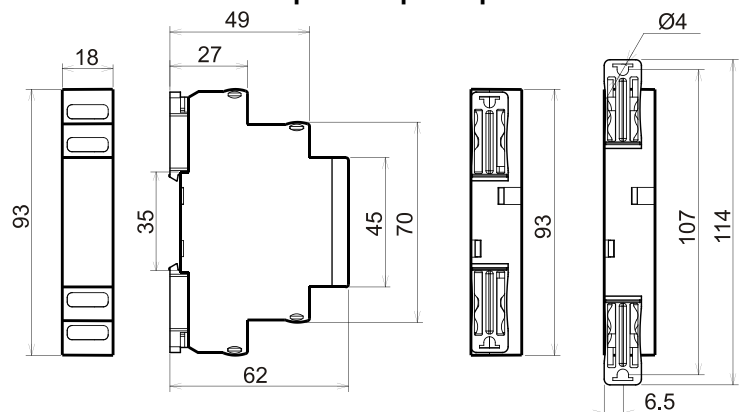
Габаритные размеры

Рис. 3

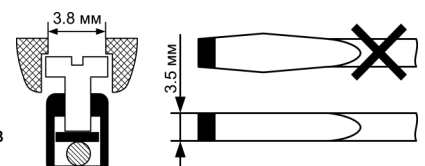

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в названия, конструкцию, комплектацию и внешний вид, не ухудшая при этом функциональные характеристики изделия.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок изделия 24 месяца с момента передачи его потребителю (продажи). Если дату передачи установить невозможно, срок исчисляется с даты изготовления (указывается на упаковке).

Отметку о приёме контролёр ОТК проставляет на корпусе изделия в виде уникального идентификационного кода. Претензии не принимаются при нарушении условий эксплуатации, при механических и термических повреждениях корпуса изделия (или нарушении целостности контрольной наклейки при её наличии).

Выездное гарантийное обслуживание не осуществляется.

Полная oferta сервисной службы размещена здесь: www.meandr.ru/garant



По истечении периода эксплуатации или при порче устройства необходимо подвергнуть его утилизации.

Не содержит драгоценные металлы